



Laboratorium Techniki Budowlanej S.C.
B.Wójtowicz A.Żyła M.Żyła

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
NIP 625-21-29-966
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827
Jednostka akredytowana AB661
tel/fax (+48) 32 264 079; e-mail LTB@LTB.org.pl



AB 661

ŚWIADECTWO BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA

Załącznik nr 2 do 679/B-2011

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. na podstawie przeprowadzonych obliczeń wg norm PN-EN ISO 10077-1:2005 oraz PN-EN ISO 10077-2:2005 dla konstrukcji opisanych w sprawozdaniu z badań nr 679/B-2011 potwierdza, że wyrób budowlany o nazwie:

Brama zwijana z profili PA55 w prowadnicach PP75 ze skrzynką roletową SK250 i rurą SW70
o szerokości L=1000—3000 mm i wysokości H=1500—3250 mm


wprowadzany do obrotu handlowego przez:

ALUPROF S.A. Zakład w Opolu

Ul. Gosławicka 3, 45-446 OPOLE

przyjmuje wartości współczynnika przenikania ciepła U w zakresie od 4,7 do 5,4 [W/m^2K]

zgodnie z Arkuszem 3 i 4 Sprawozdania z badań nr 679/B-2011

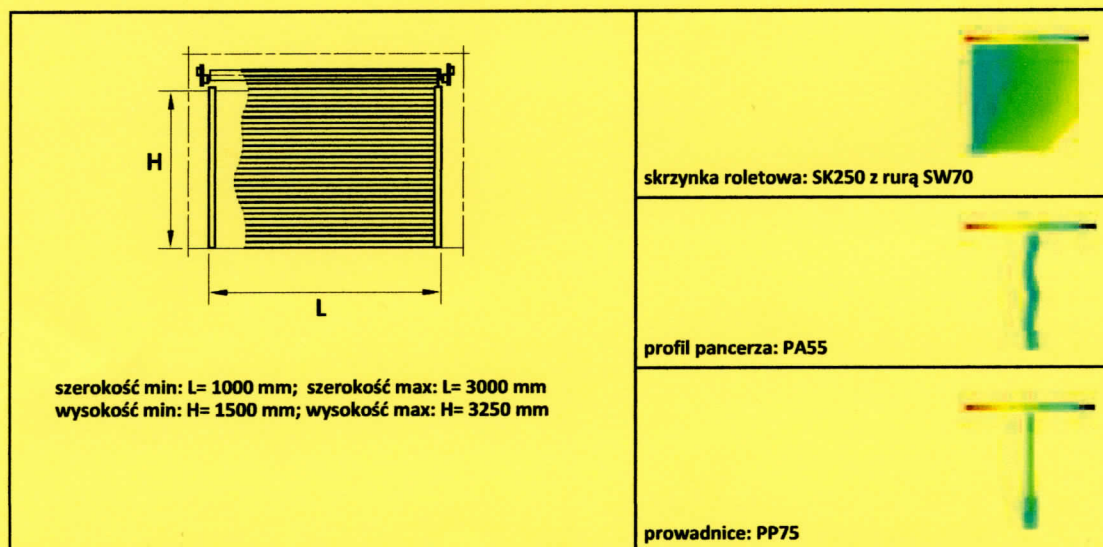

Niniejsze świadectwo wygasa w przypadku zmian komponentów wyrobu, technologii jego wytwarzania, a także przekroczenia dopuszczalnych wymiarów konstrukcji.

Data wydania: Dąbrowa Górnicza 05.01.2012

Kierownik Techniczny



Autoryzujący